


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО А/П МУРМАНСК за 19 декабря 2012 года

		Нагрузка , время суток (часы)																								Суточный расход эл.энергии	Коэффициент заполнения графика	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24
Ф-3 Ктр=3000			509,7	505,7	495,5	508,7	519,5	530,1	534,6	556,4	579,5	605,0	588,6	574,3	478,6	480,5	477,9	490,6	531,9	501,9	501,3	499,1	506,5	508,8	510,1	510,8	12505,28	0,86
	Ф-6 Ктр=4000		366,20	369,10	366,00	359,10	360,60	357,80	357,10	370,30	417,80	417,40	416,30	409,70	357,00	377,70	383,20	381,00	393,70	382,20	382,90	377,80	385,50	394,70	392,70	417,80	9193,60	0,92
Ф-15 Ктр=1000			124,18	124,50	125,08	125,40	125,30	125,45	124,85	125,65	138,05	152,38	161,73	161,60	149,58	147,38	148,40	146,55	152,30	142,50	134,45	131,43	130,43	131,85	134,78	135,38	3299,15	0,85
ИТОГО: 3,6,15			1000,08	999,33	986,53	993,15	1005,35	1013,35	1016,55	1052,30	1135,38	1174,80	1166,63	1145,58	985,15	1005,53	1009,50	1018,13	1077,90	1026,60	1018,65	1008,35	1022,40	1035,35	1037,55	1063,93	24998,03	0,89
Мурманский центр ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"			139,11	137,36	141,90	139,97	138,87	136,09	139,03	141,50	167,96	168,37	174,61	164,84	162,57	165,22	168,34	171,97	155,19	147,86	146,09	146,74	147,22	123,82	125,51	150,01	3600,15	0,86
		Нагрузка , время суток (часы)																								Суточный расход эл.энергии	Коэффициент заполнения графика	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24
ООО "Вертикаль-Г"	Здание перронных бригад (дневное)	62666	62666	62666	62666	62666	62666	62666	62666	62669	62675	62679	62682	62688	62692	62697	62700	62703	62707	62711	62713	62714	62715	62715	62715	62715	62715	
	Ктр=1		0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	3	6	4	5	3	3	4	4	2	1	1	0	0	0	49	0,34
	Здание перронных бригад (ночное)	16464	16464	16465	16465	16466	16466	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16467	16468	16468	16468	16468		
	Ктр=1		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0,17
	Мачта М-4 дневное																											
	Ктр=40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Мачта М-4 ночное																											
	Ктр=40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Учебно лабораторный корпус (дневное)	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6588	6589	6589	6589	6589	6590	6590	6591	6591	6592	6592	6592	6592	6592	6592	6592		
	Ктр=20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,17
Учебно лабораторный корпус (ночное)	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114			
Ктр=20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	

График электрических нагрузок по а/п Мурманск на 19 декабря 2012 г.

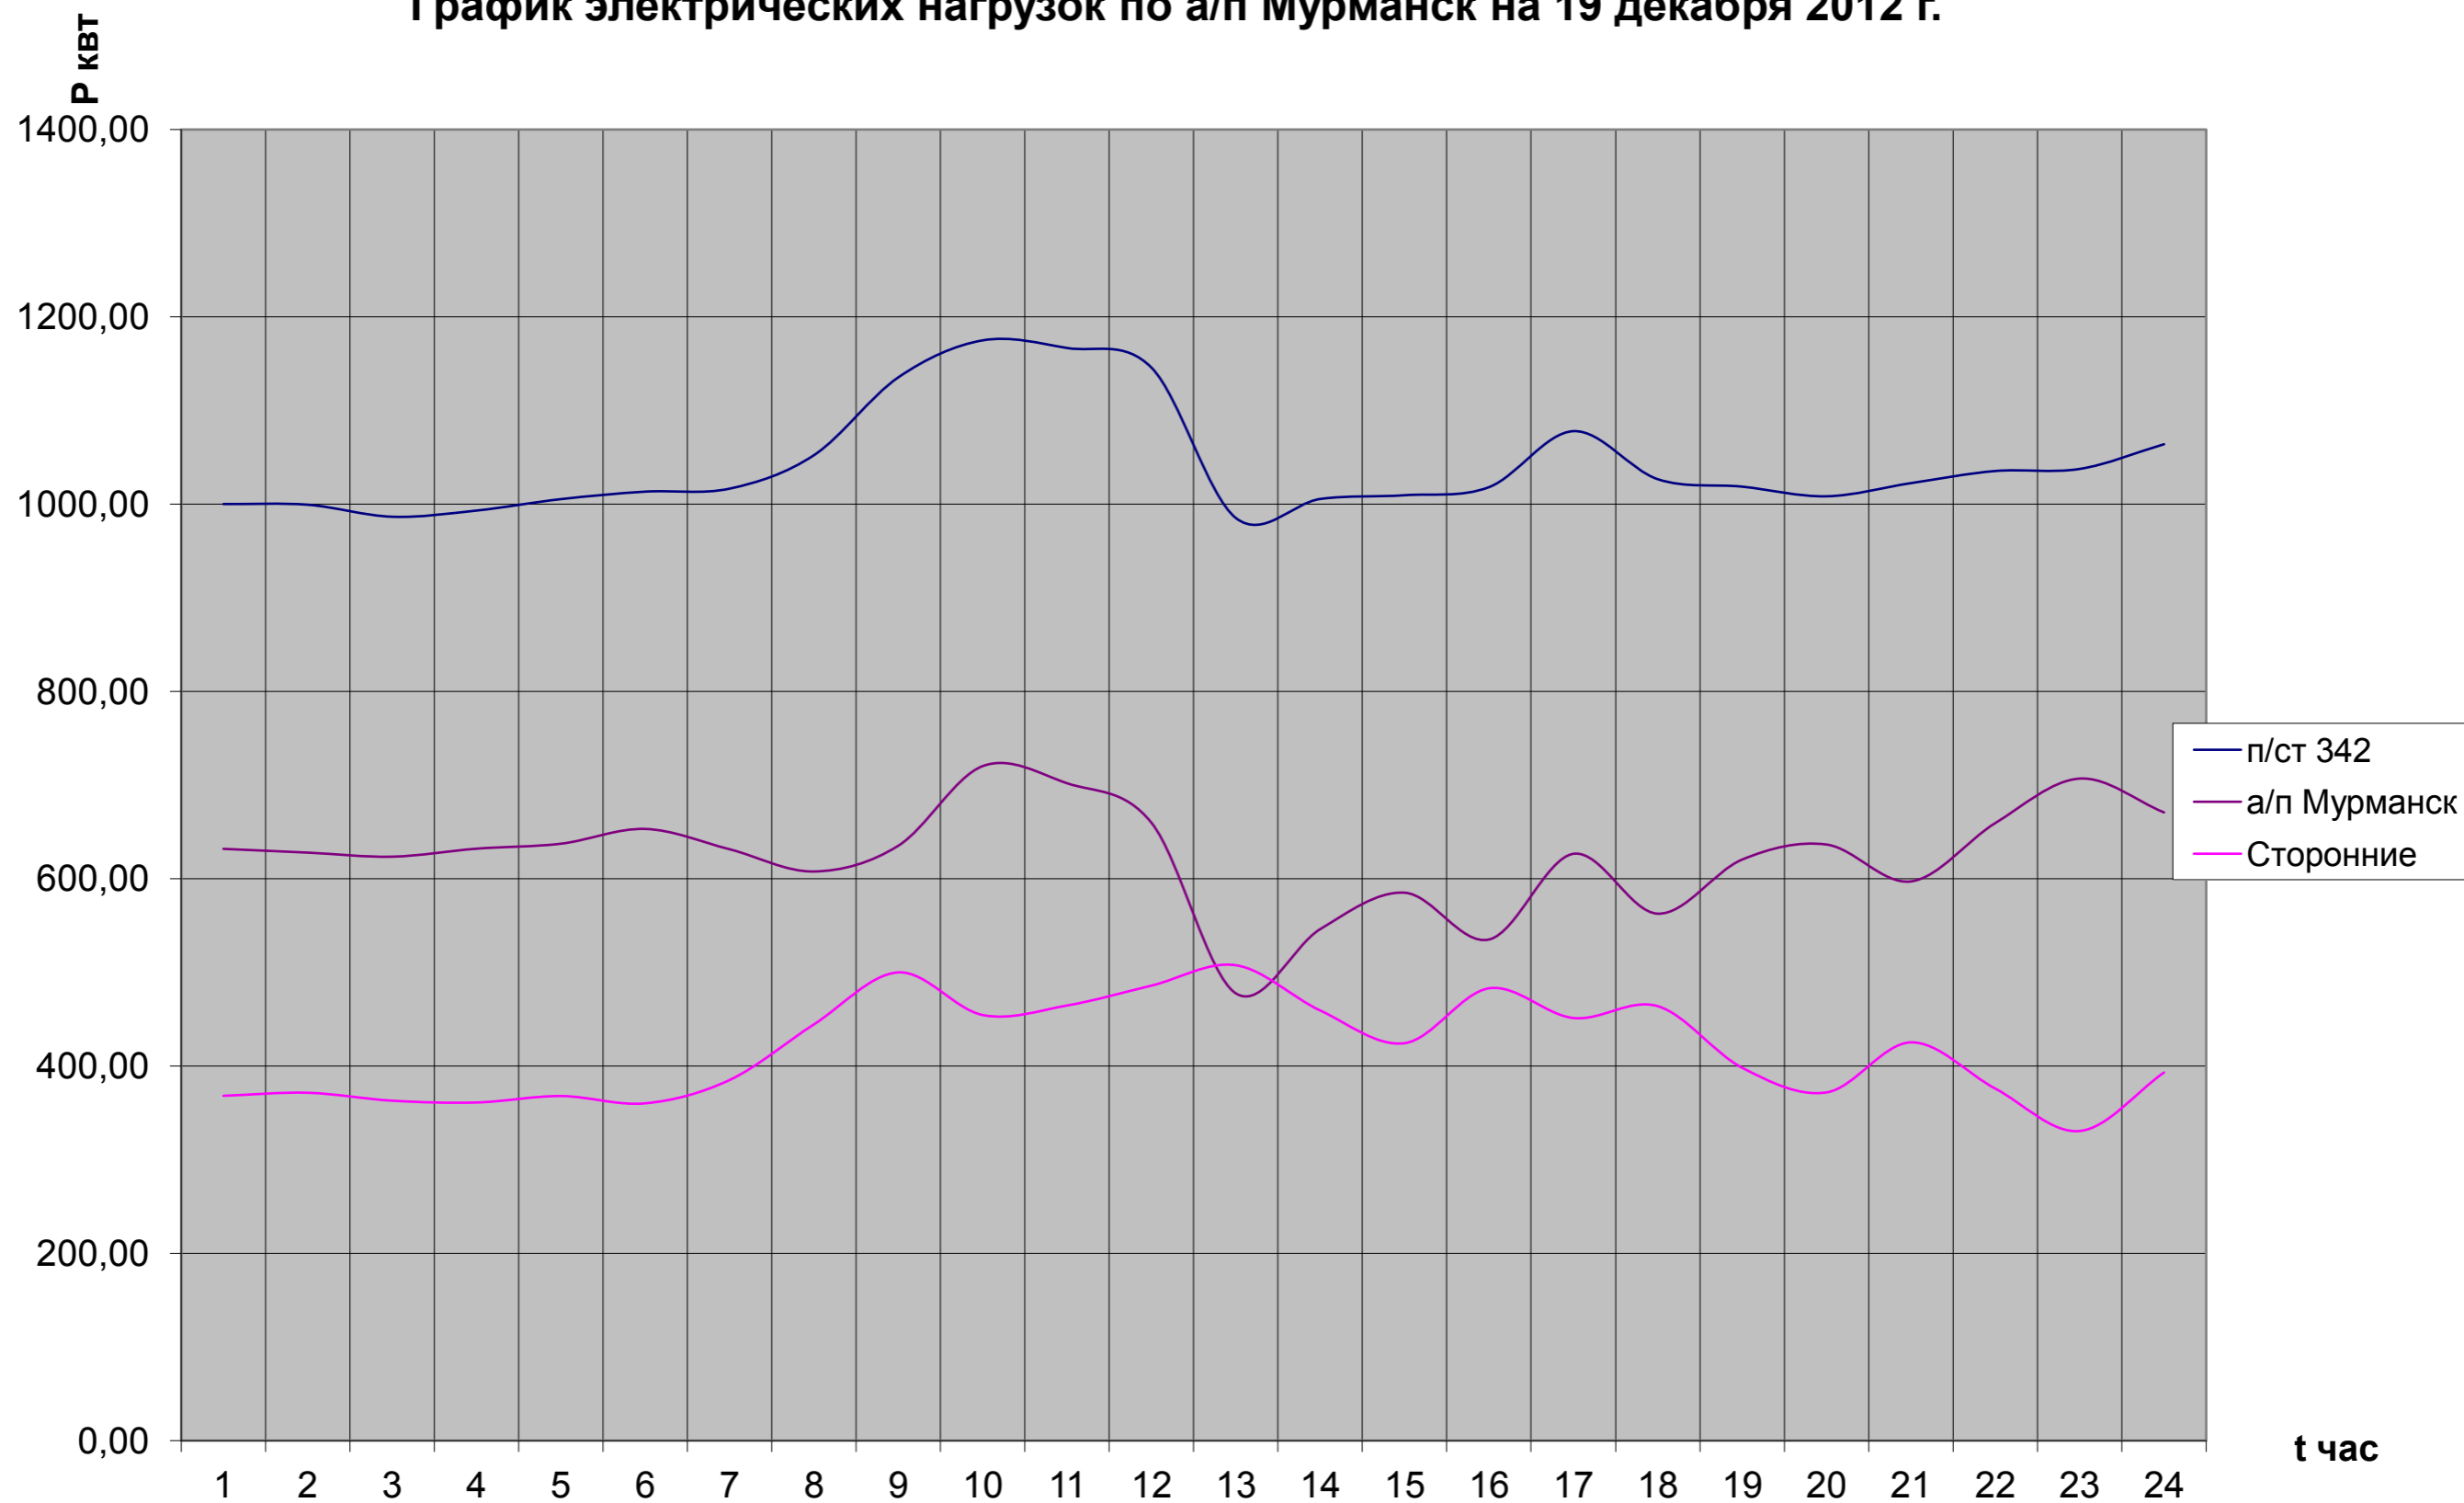

Начальник сл.ЭСТОП

В.С. Балязин